


การจัดทำรายงาน CoP

ก่อนได้รับอนุญาต (Pre-licensing)

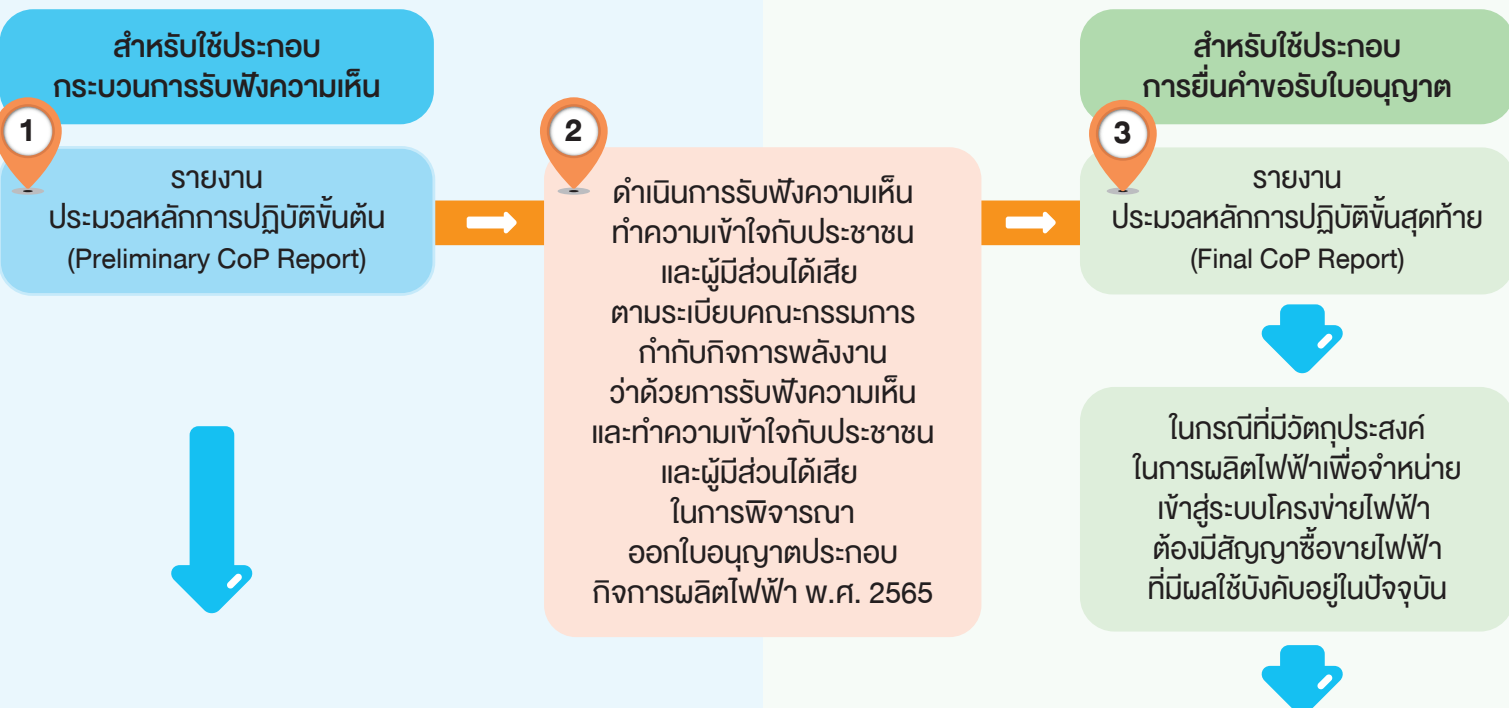

การจัดทำรายงาน CoP Monitor

หลังได้รับอนุญาต (Post-licensing)



สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงาน CoP Monitor

กรณีไม่เป็นไปตามรายงาน CoP
สำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่จัดส่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกินกว่าค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน รายงาน CoP หรือกฎหมายอื่น กกพ. พิจารณาออกคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน CoP โดยอาจสั่งปรับปรุงหรือแก้ไข หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต รวมทั้งการบังคับทางปกครองต่อไป

กำหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงาน CoP Monitor ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ

1. เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พะมูลฝอย พืชอุตสาหกรรม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
เสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม **ทุกรอบ 6 เดือน**
1. มกราคม ถึง มิถุนายน เสนอ **ภายในกรกฎาคม**
2. กรกฎาคม ถึง ธันวาคม เสนอ **ภายในมกราคมของปีถัดไป**

2. พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน หรือบนหลังคา หรือแบบทุ่นลอยน้ำ หรือพลังงานลม
เสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของช่วงเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม **ทุกรอบ 1 ปี** โดยเสนอ **ภายในมกราคมของปีถัดไป**

หากไม่สามารถเสนอรายงาน CoP Monitor ได้ภายในกำหนด ให้มีหนังสือแจ้ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ตามข้อ 21 ตามระเบียบ ฯ



ประมวล หลักการปฏิบัติ สำหรับการ ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า



เอกสารฉบับนี้ห้ามใช้อ้างอิง โปรดศึกษาข้อมูลตามระเบียบ กกพ. อย่างละเอียด

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน CoP ขั้นต้น (สำหรับใช้ประกอบกระบวนการรับฟังความเห็น)

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต

ยื่นรายงาน ประมวลผลการปฏิบัติขั้นต้น

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงานเบื้องต้น

≤ 7 วันทำการ นับแต่ วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงาน ฉบับแก้ไข

≤ 7 วันทำการ นับแต่ วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

นำรายงานประมวล หลักการปฏิบัติขั้นต้น ไปใช้ในกระบวนการ รับฟังความคิดเห็น

หมายเหตุ : หากไม่จัดส่งภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ให้พิจารณาการรายงาน CoP ขั้นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต
1. รายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นต้น
2. Checklist รับรองตนเองของผู้ขอรับใบอนุญาต ด้านที่ตั้งโครงการ และเชื้อเพลิง
3. แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรณีพลังงานลม)

สำนักงาน กกพ.
1. แบบตรวจสอบรายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นต้น
2. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบรายงานประมวลผลการ ปฏิบัติขั้นต้น

ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขต

เขต 1 เชียงใหม่	เขต 2 พิชญ์โลก	เขต 3 นครสวรรค์	เขต 4 ขอนแก่น	เขต 5 อุบลราชธานี	เขต 6 นครราชสีมา	เขต 7 สระบุรี
เขต 8 ชลบุรี	เขต 9 กาญจนบุรี	เขต 10 ราชบุรี	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	เขต 12 สงขลา	เขต 13 กรุงเทพฯ	ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน CoP ขั้นสุดท้าย (สำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต)

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต

ยื่นรายงาน ประมวลผลการปฏิบัติขั้นสุดท้าย

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงาน

≤ 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม ประมวลผลการปฏิบัติ หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงาน ฉบับแก้ไข

≤ 90 วัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือ

ไม่จัดส่งในระยะเวลา ที่กำหนด

ดำเนินการเรื่อง ออกจากสารบบ

≤ 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับรายงาน

เป็นไปตาม ประมวลผลการปฏิบัติ

นำรายงานประมวล หลักการปฏิบัติขั้นสุดท้าย ไปใช้ประกอบการยื่น คำขอรับใบอนุญาต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / ผู้รับใบอนุญาต
1. รายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นสุดท้าย
2. Checklist รับรองตนเองของผู้ขอรับใบอนุญาต ด้านที่ตั้งโครงการ และเชื้อเพลิง
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. สรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามกระบวนการ รับฟังความเห็นของประชาชน

สำนักงาน กกพ.
1. แบบตรวจสอบรายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นสุดท้าย
2. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบรายงานประมวลผลการ ปฏิบัติขั้นสุดท้าย



www.erc.or.th
โทร. 0-2207-3599
ข้อมูลแผ่นพับออนไลน์



ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต จะต้องจัดทำรายงานตามที่ กำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยแบ่งออกเป็น

รายงาน CoP ขั้นต้น

รายงาน CoP ขั้นสุดท้าย

รายงาน CoP Monitor

รายงาน CoP ที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน กกพ. และยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงาน CoP ตามระเบียบนี้โดยอัตโนมัติ ให้สำนักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการป้องกัน แก๊สไอ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงมาก่อน หรือที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามรายงาน CoP ที่กำหนดไว้ในระเบียบเฉพาะมาตรการที่กำหนดไว้ในระยะดำเนินการและระยะรื้อถอน
- ผู้รับใบอนุญาตที่ได้มีการจัดทำรายงานในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงและจัดส่งรายงานพร้อมคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามรายงานที่จัดส่งไว้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ และในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการให้ครบถ้วนตามระเบียบ โดยให้ระบุรายละเอียดในรายงาน CoP Monitor รอบถัดไปที่จะต้องจัดส่งต่อสำนักงาน กกพ.

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงาน กกพ. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565) พร้อมระบุเหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ รวมทั้งเสนอแผนงานการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในระเบียบนี้ โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567) รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงในรายงาน CoP Monitor ตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการตามรายงาน CoP นี้เป็นมาตรการขั้นต่ำ หากในระหว่างการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นอื่น ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโครงการสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามสภาพพื้นที่ หรือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาได้ หรือกรณีที่มีการกำหนดมาตรการอื่นใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดประกอบในรายงานให้ชัดเจน

กรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1 ชนิด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้ครอบคลุมเชื้อเพลิงทุกชนิด

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างการศึกษารอบพื้นที่โครงการ ต้องครอบคลุมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้งใน 2 ช่วงทิศทางลมหลัก (ให้พิจารณา กำหนดจุดตรวจวัดในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นลำดับแรก โดยให้จุดตรวจวัดในแต่ละทิศทางลมหลักเป็นตำแหน่งเดิม และจำนวนสถานีตรวจวัดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเชื้อเพลิงให้เป็นตาม ที่ระเบียบกำหนด) และทำการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัด เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทำการตรวจวัด พร้อมแสดง ทิศทางและตรวจวัดความเร็วลมและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ (ถ้ามี)



ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

- โครงการที่จัดทำรายงาน IEE, EIA หรือ EHIA ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- โครงการในประเภทเชื้อเพลิงหรือเทคโนโลยีที่ กกพ. ยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การจัดทำ รายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2563

ประเภทโรงไฟฟ้า


โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง

ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ



โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ำ และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

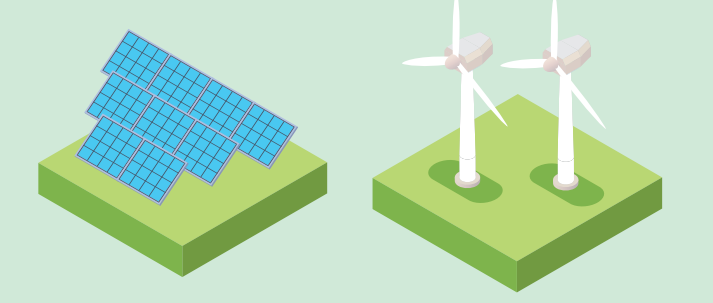

ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน CoP

ประเภทเชื้อเพลิง	 ชีวมวล	 ก๊าซชีวภาพ	 ขยะมูลฝอยชุมชน	 ขยะอุตสาหกรรม	 ถ่านหิน	 ก๊าซธรรมชาติ	 แสงอาทิตย์ (บนพื้นดิน, บนหลังคา และแบบทุ่นลอยน้ำ)	 ลม
กำลังผลิตติดตั้ง < 3 MW	บุคคลหรือหน่วยงานกลาง หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากร ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี		หน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ สผ.				บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี	หน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ สผ.
กำลังผลิตติดตั้ง ≥ 3 MW	หน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนกับ สผ.							

หมายเหตุ : หน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนกับ สผ. เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานได้ทุกประเภทเชื้อเพลิงและทุกขนาดกำลังการผลิต