



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ นครราชสีมา ๔ - วังน้อย
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ นครราชสีมา ๔ - วังน้อย เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศเครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๙๔๘) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้พื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ นครราชสีมา ๔ - วังน้อย เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าอ้อยนครราชสีมา ๔ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาไปยังสถานีไฟฟ้าอ้อยวังน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางรวมประมาณ ๒๓๒.๘๑ กิโลเมตร พาดผ่านท้องที่จำนวน ๔๘ ตำบล ใน ๑๑ อำเภอ ของ ๓ จังหวัด เป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ได้แก่

จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอปักธงชัย	ตำบลโคกไทย	ตำบลเมืองปัก
	ตำบลนกออก	ตำบลจั่ว
	ตำบลตูม	ตำบลสุขเกษม
	ตำบลตะคุ	
อำเภอสูงเนิน	ตำบลหนองตะไก่อ	ตำบลสูงเนิน
	ตำบลมะเกลือเก่า	ตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสีคิ้ว	ตำบลมิตรภาพ	ตำบลสีคิ้ว
	ตำบลกุดน้อย	ตำบลหนองหญ้าขาว
	ตำบลกฤษณา	ตำบลดอนเมือง
อำเภอปากช่อง	ตำบลพญาเย็น	

จังหวัดสระบุรี

อำเภอมวกเหล็ก	ตำบลลำสมพุง	ตำบลลำพญากลาง
	ตำบลซับสนุ่น	ตำบลหนองย่างเสือ
	ตำบลมวกเหล็ก	

/ อำเภอ ...

อำเภอแก่งคอย	ตำบลหินซ้อน	ตำบลท่าคล้อ
	ตำบลบ้านป่า	ตำบลท่าตูม
	ตำบลบ้านธาตุ	ตำบลสองคอน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ตำบลเขาดินพัฒนา	ตำบลพุดแค
	ตำบลห้วยบง	
อำเภอเสาไห้	ตำบลห้วยปลวก	ตำบลบ้านยาง
	ตำบลม่วงงาม	ตำบลเมืองเก่า
อำเภอหนองแซง	ตำบลหนองสีดา	ตำบลเขาดิน
	ตำบลหนองหัวโพ	ตำบลม่วงหวาน
อำเภอหนองแค	ตำบลโพหนอง	ตำบลคชสิทธิ์
	ตำบลหนองปลิง	ตำบลไผ่ต่ำ
	ตำบลกลุ่มหัก	ตำบลหนองโรง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอวังน้อย	ตำบลสนับทึบ	ตำบลข้าวงาม
--------------	-------------	-------------

ทั้งนี้ กำหนดความกว้างของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า วัดจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปด้านละ ๓๐.๐๐ เมตร รวมทั้งสองด้านกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยกเว้น ช่วง กม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ ๒ + ๓๑๐.๗๒ (SECTION ๑๑) ไปยัง กม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ ๒ + ๔๖๘.๒๓ (SECTION ๑๑) ท้องที่ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๑๕๗.๕๑ เมตร มีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ด้านซ้าย) ๓๐.๐๐ เมตร และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ด้านขวา) ๒๕.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร) ปรากฏตามแผนผังแสดงรายละเอียด จำนวน ๑๐ แผ่น ที่แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

- (๑) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๑/๑๐
- (๒) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๒/๑๐
- (๓) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๓/๑๐
- (๔) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๔/๑๐
- (๕) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๕/๑๐
- (๖) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๖/๑๐
- (๗) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๗/๑๐
- (๘) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๘/๑๐
- (๙) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๙/๑๐
- (๑๐) แบบเลขที่ ๔-NR๔-WN-๐๑.๒๐๒๕.๑๐/๑๐

กฟผ. จะจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นที่จริง และมีหนังสือประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์เหตุไม่สมควรทำเช่นนั้น สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.



ข้อ ๒ ภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
- (๒) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๓) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา หรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน
- (๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

ก่อนจะดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อรับทราบกำหนดวันดำเนินการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ข้อ ๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินเพื่อให้ กฟผ. ใช้ในการคิดคำนวณจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนที่ตั้งเสาไฟฟ้า ค่าทดแทนในการรื้อถอนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล และค่าทดแทนทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน ในกรณีที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

เพื่อให้การจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม กฟผ. จะทำการสำรวจรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้านับแต่วันประกาศนี้

ข้อ ๔ การอุทธรณ์หรือการคัดค้าน ให้ทำเป็นหนังสือระบุรายละเอียดของข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน (หากมี) ที่อ้างอิงประกอบ จะยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐



ข้อ ๕ การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดั้งเดิมทุกประการ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทั้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘




(นายพูลพัฒน์ สีสัมบัติไพบูลย์)


เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



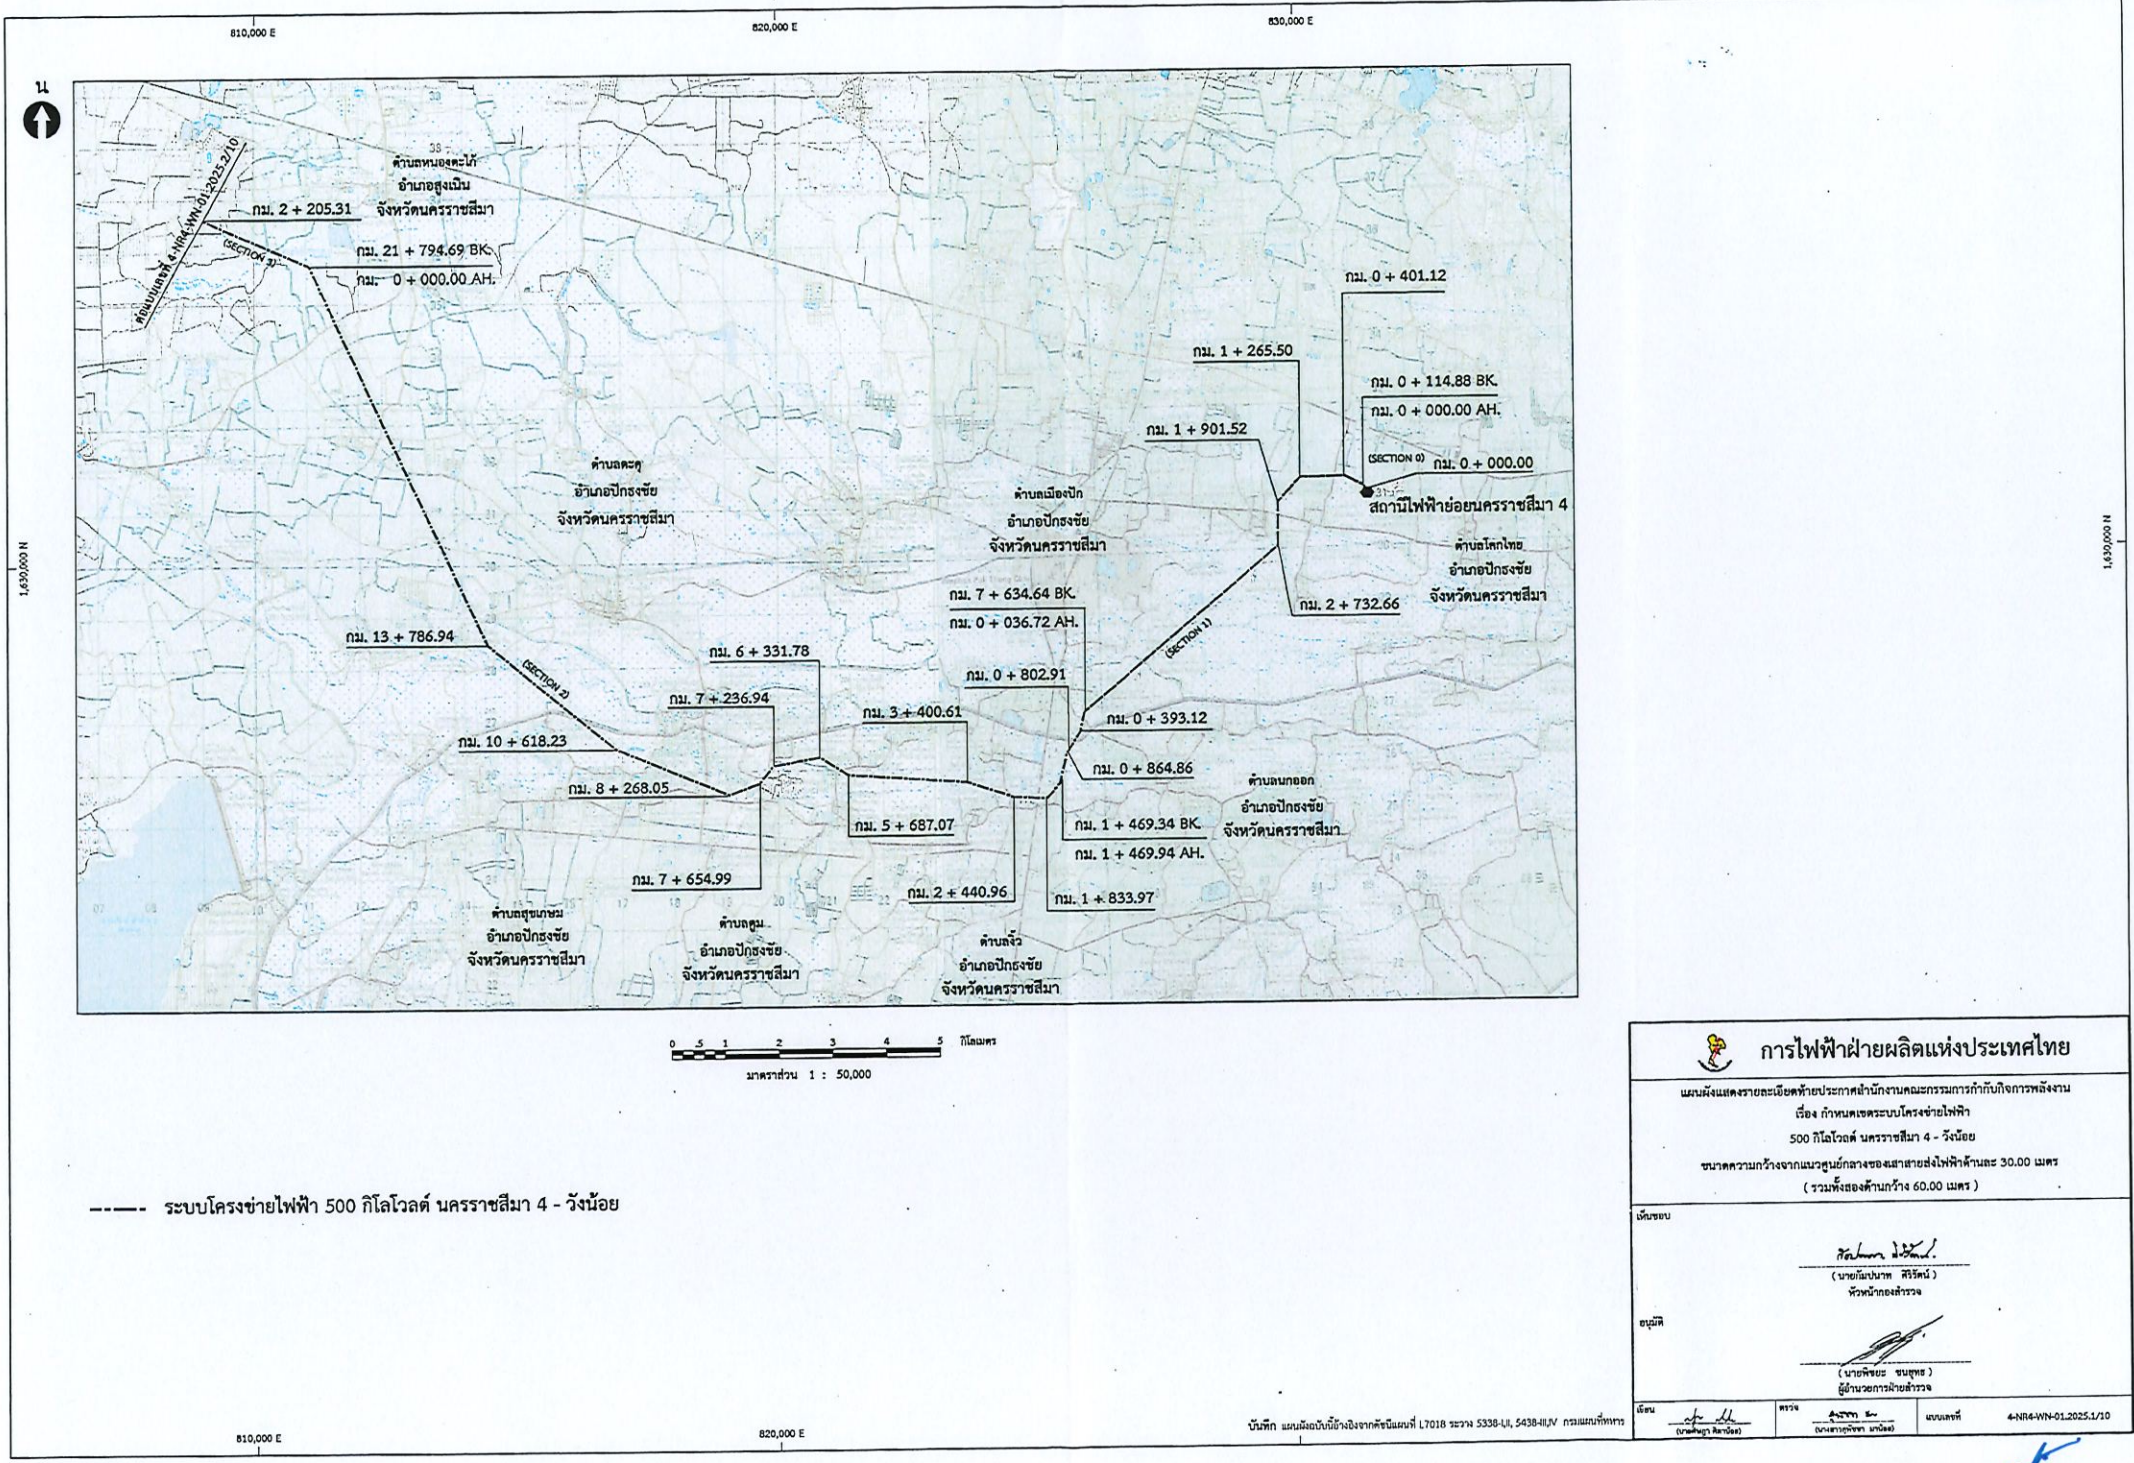



----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
แผนผังแสดงรายละเอียดสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า			
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า			
500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย			
ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)			
เห็นชอบ			
 (นายสมพงษ์ สิริพันธ์) หัวหน้ากองสำรวจ			
อนุมัติ			
 (นายพิษณุ ชนสุข) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ			
เขียน	ทศพร	หน้า	หน้า
(นายพิษณุ ชนสุข)	(นายพิษณุ ชนสุข)	(นายพิษณุ ชนสุข)	(นายพิษณุ ชนสุข)
หน้า			4-NR4-WN-01.2025.1/10

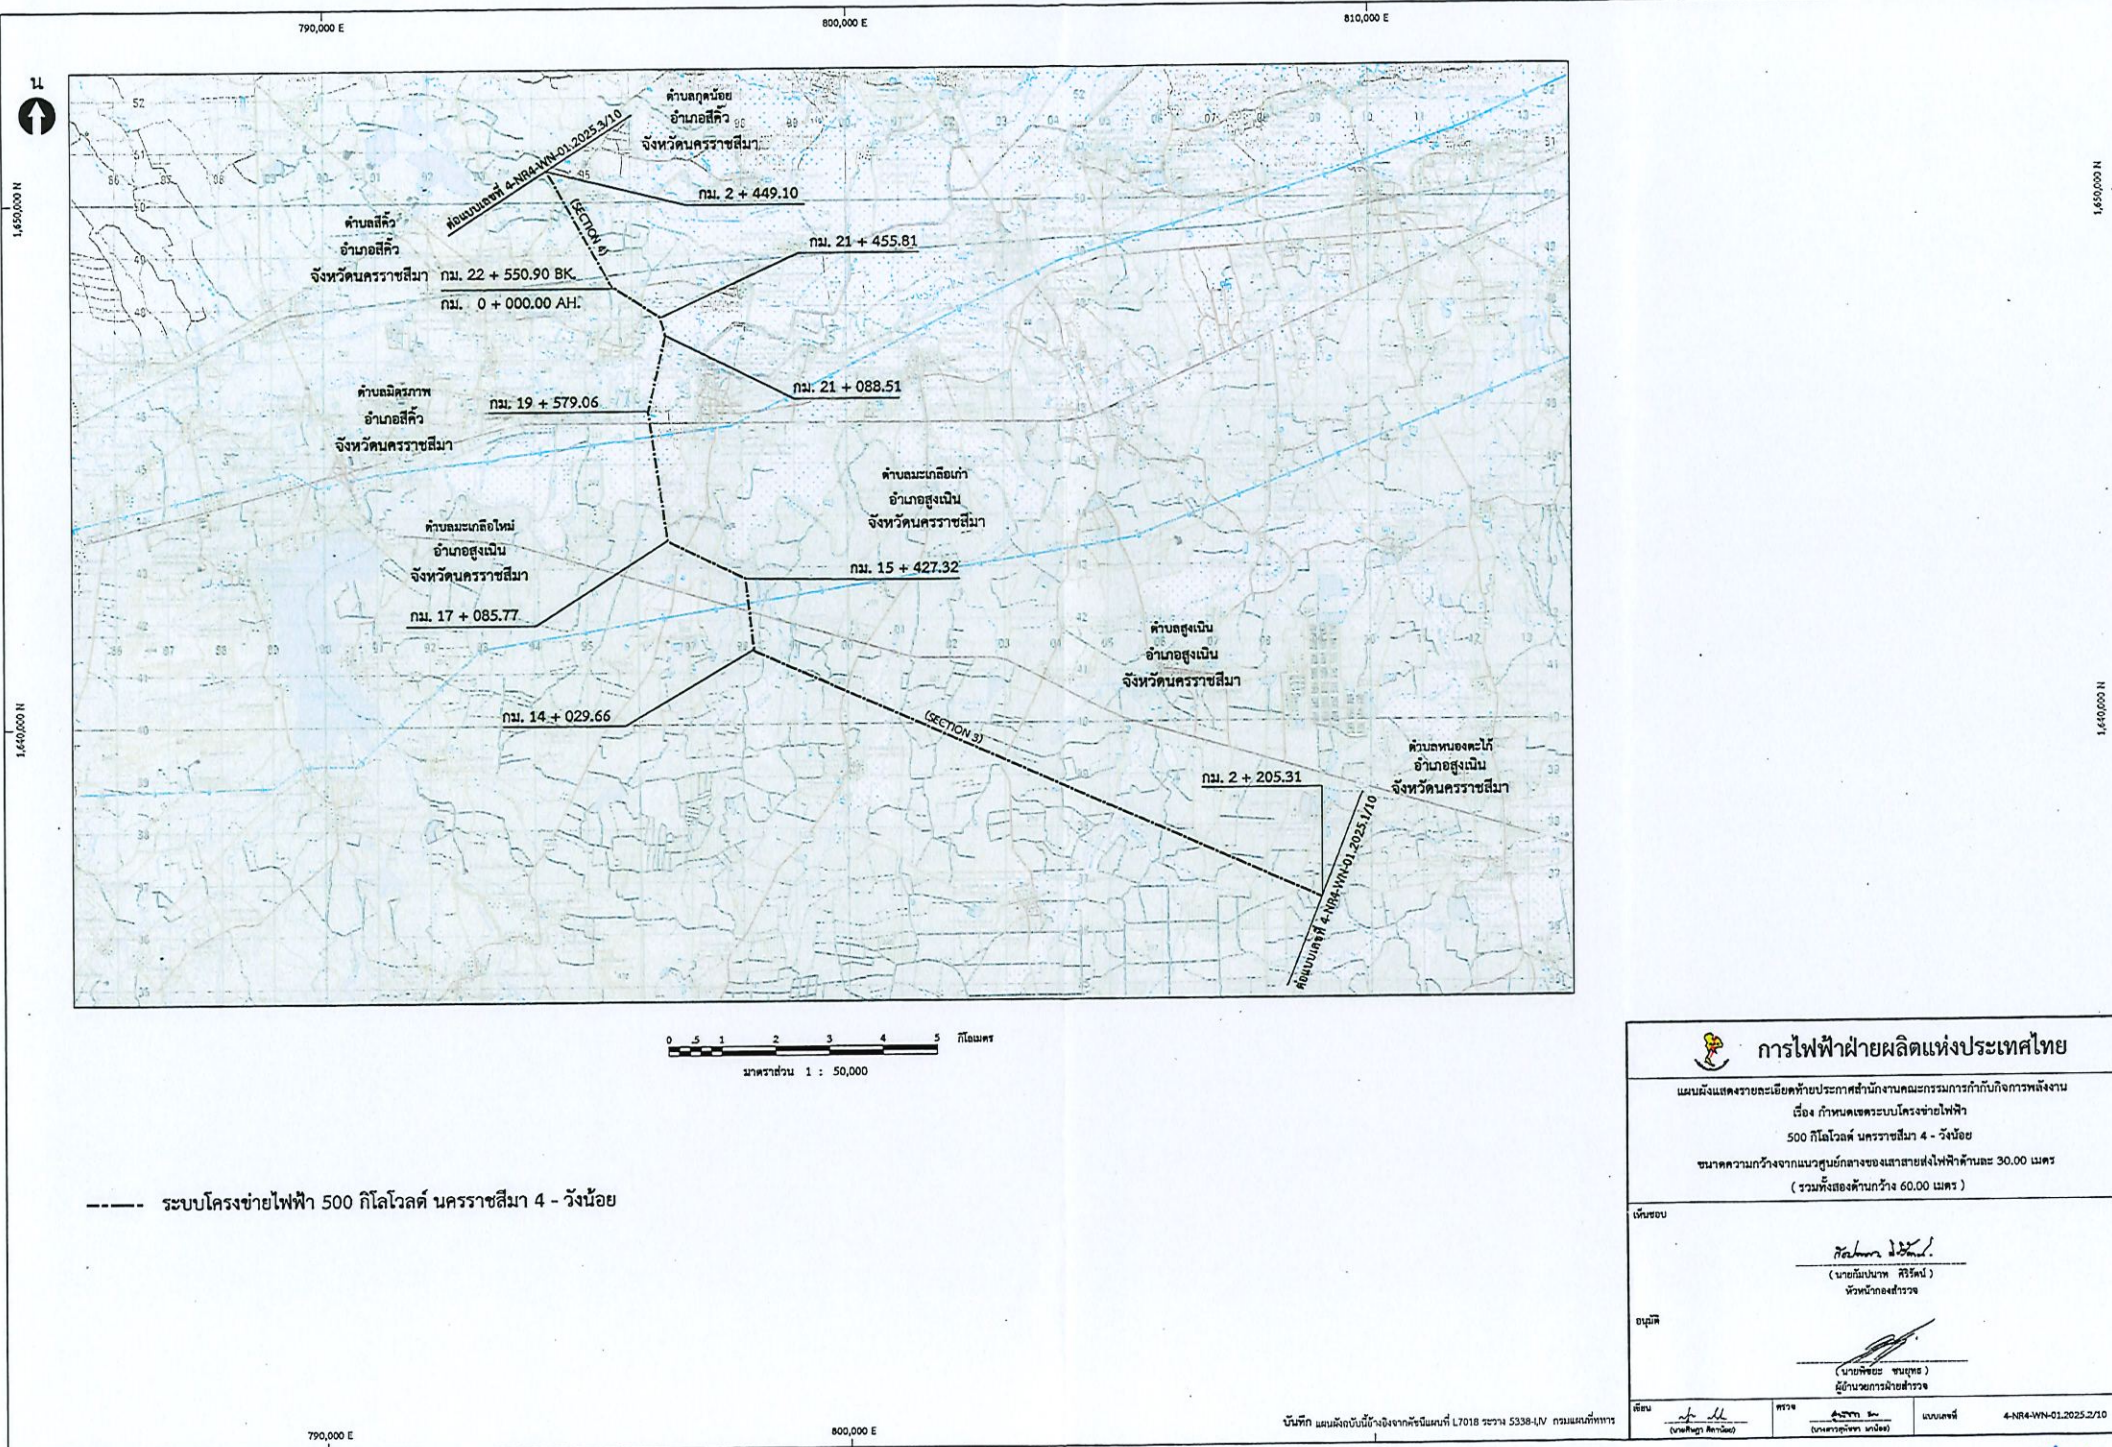



----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าค้ำบดละ 30.00 เมตร (รวมทั้งร่องค้ำบดกว้าง 60.00 เมตร)		
เห็นชอบ	 (นายถิรพัฒน์ ศิริสัมพันธ์) หัวหน้ากองสำรวจ	
อนุมัติ	 (นายพิเชษฐ์ ขนุนเพชร) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ	
สืบค้น	ตรวจ	แบบร่าง
(นายพิเชษฐ์ ขนุนเพชร)	(นายสุวิทย์ นามวงศ์)	4-NR4-WN-01.2025.2/10

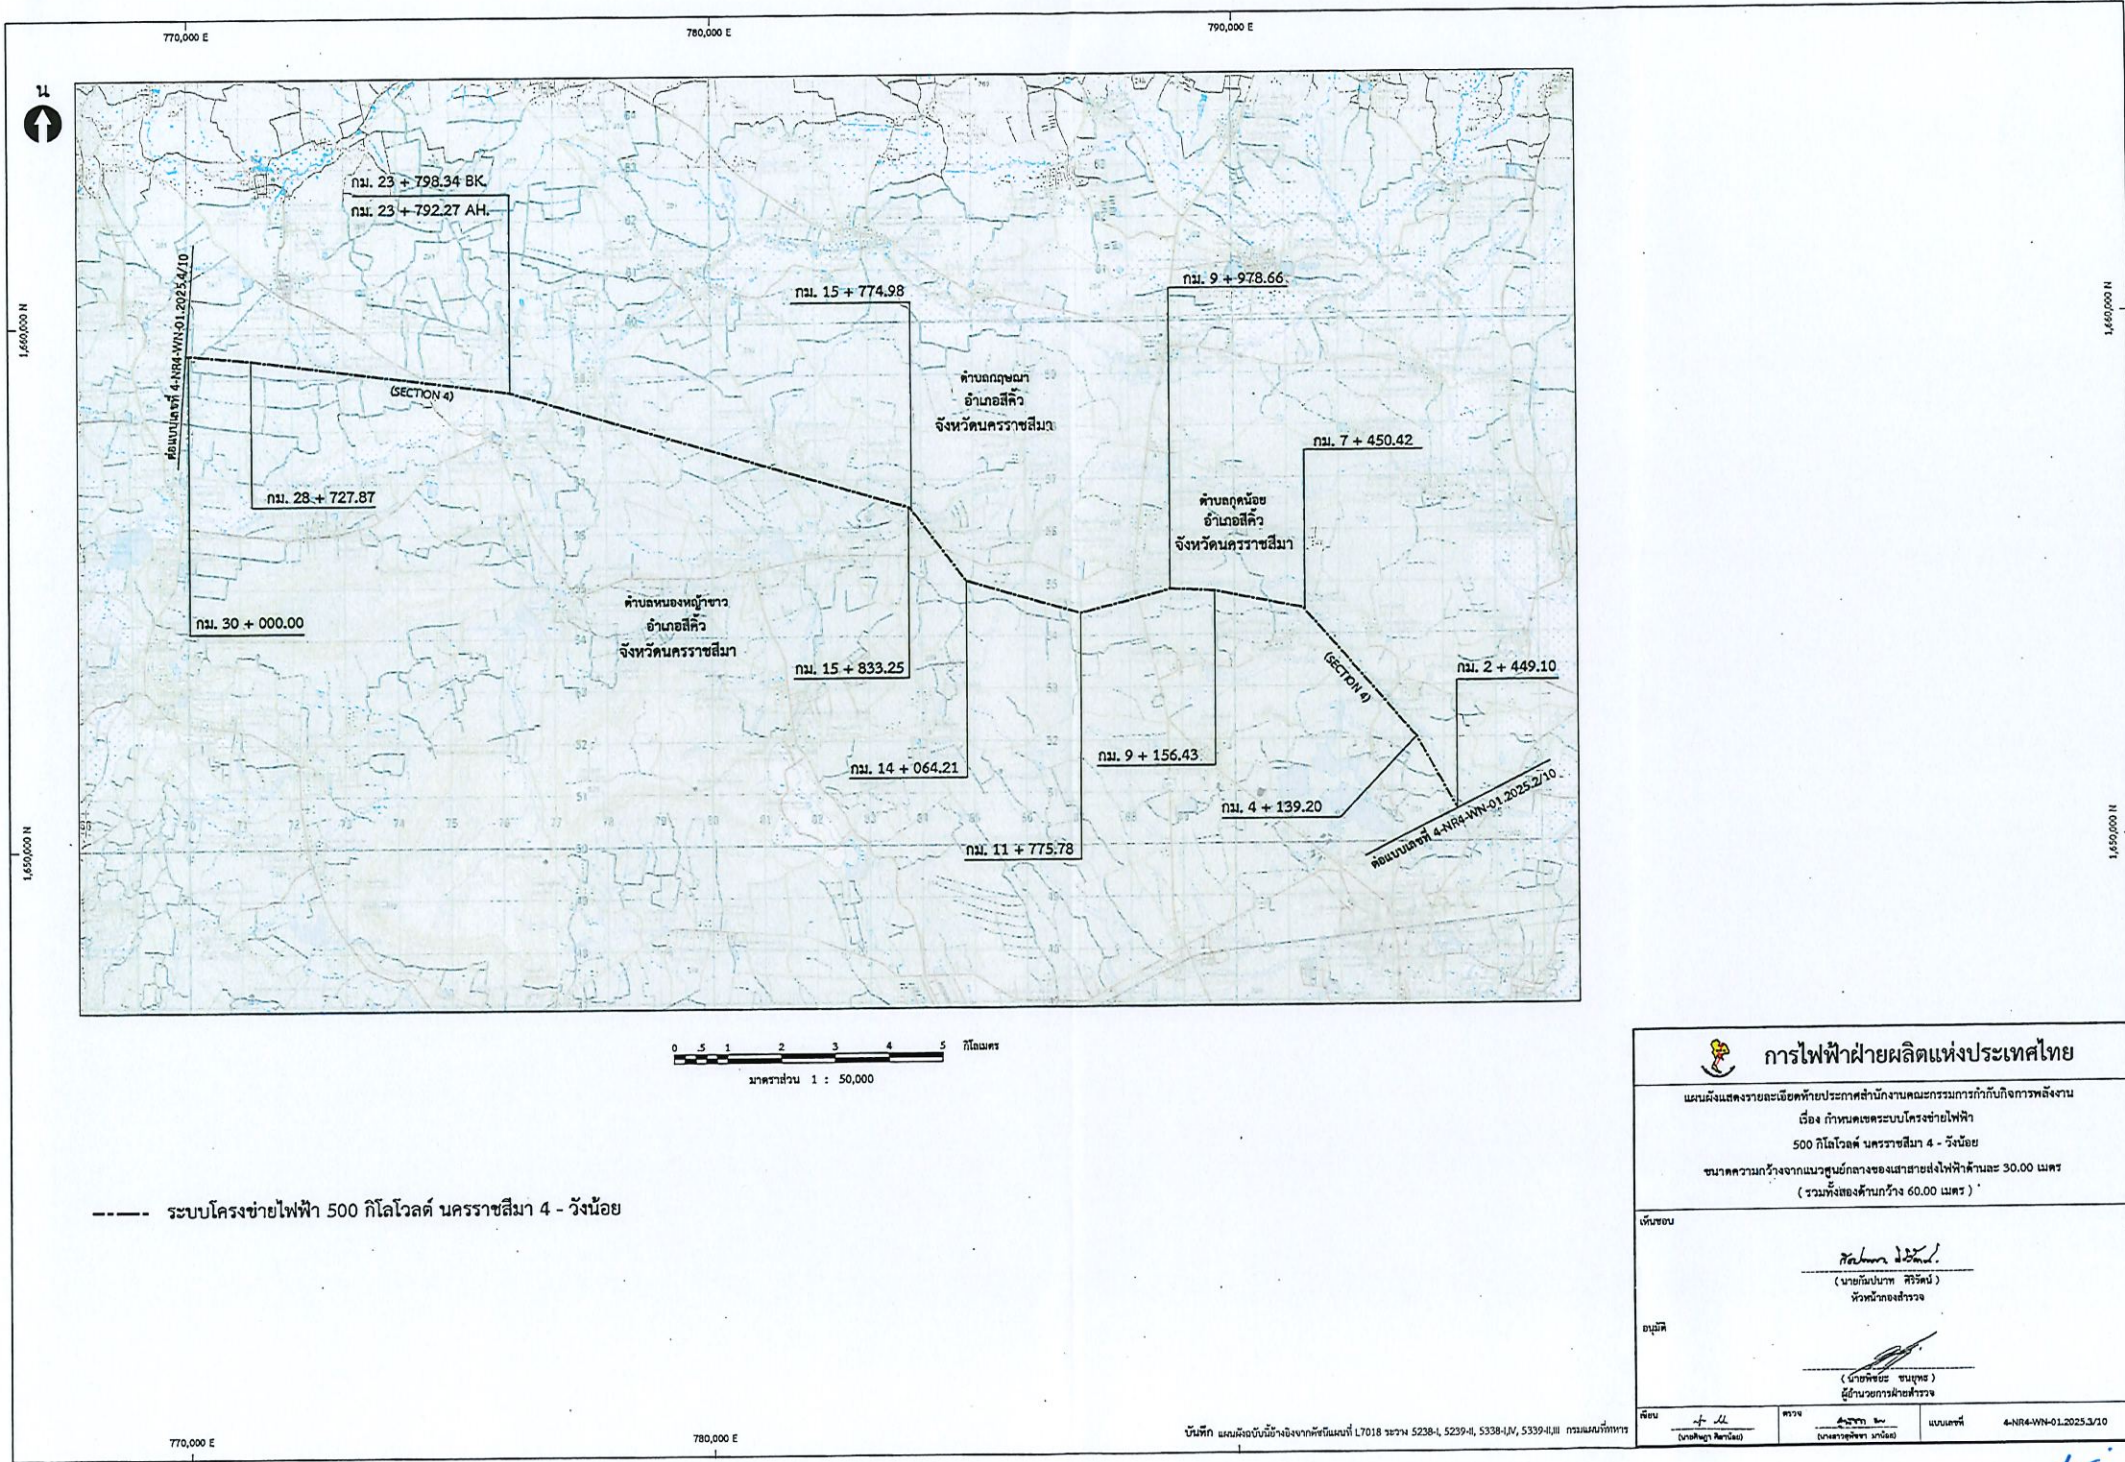


----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย


 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
แนบผังแสดงรายละเอียดท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)		
เห็นชอบ	 (นายถิรปัทม์ สิริวิทย์) หัวหน้ากองสำรวจ	
อนุมัติ	 (นายคณิศร ชื่นชูธร) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ	
สืบ	ทำ	แบบ
(นายคณิศร ชื่นชูธร)	(นายคณิศร ชื่นชูธร)	4-NR4-WN-01.2025.3/10

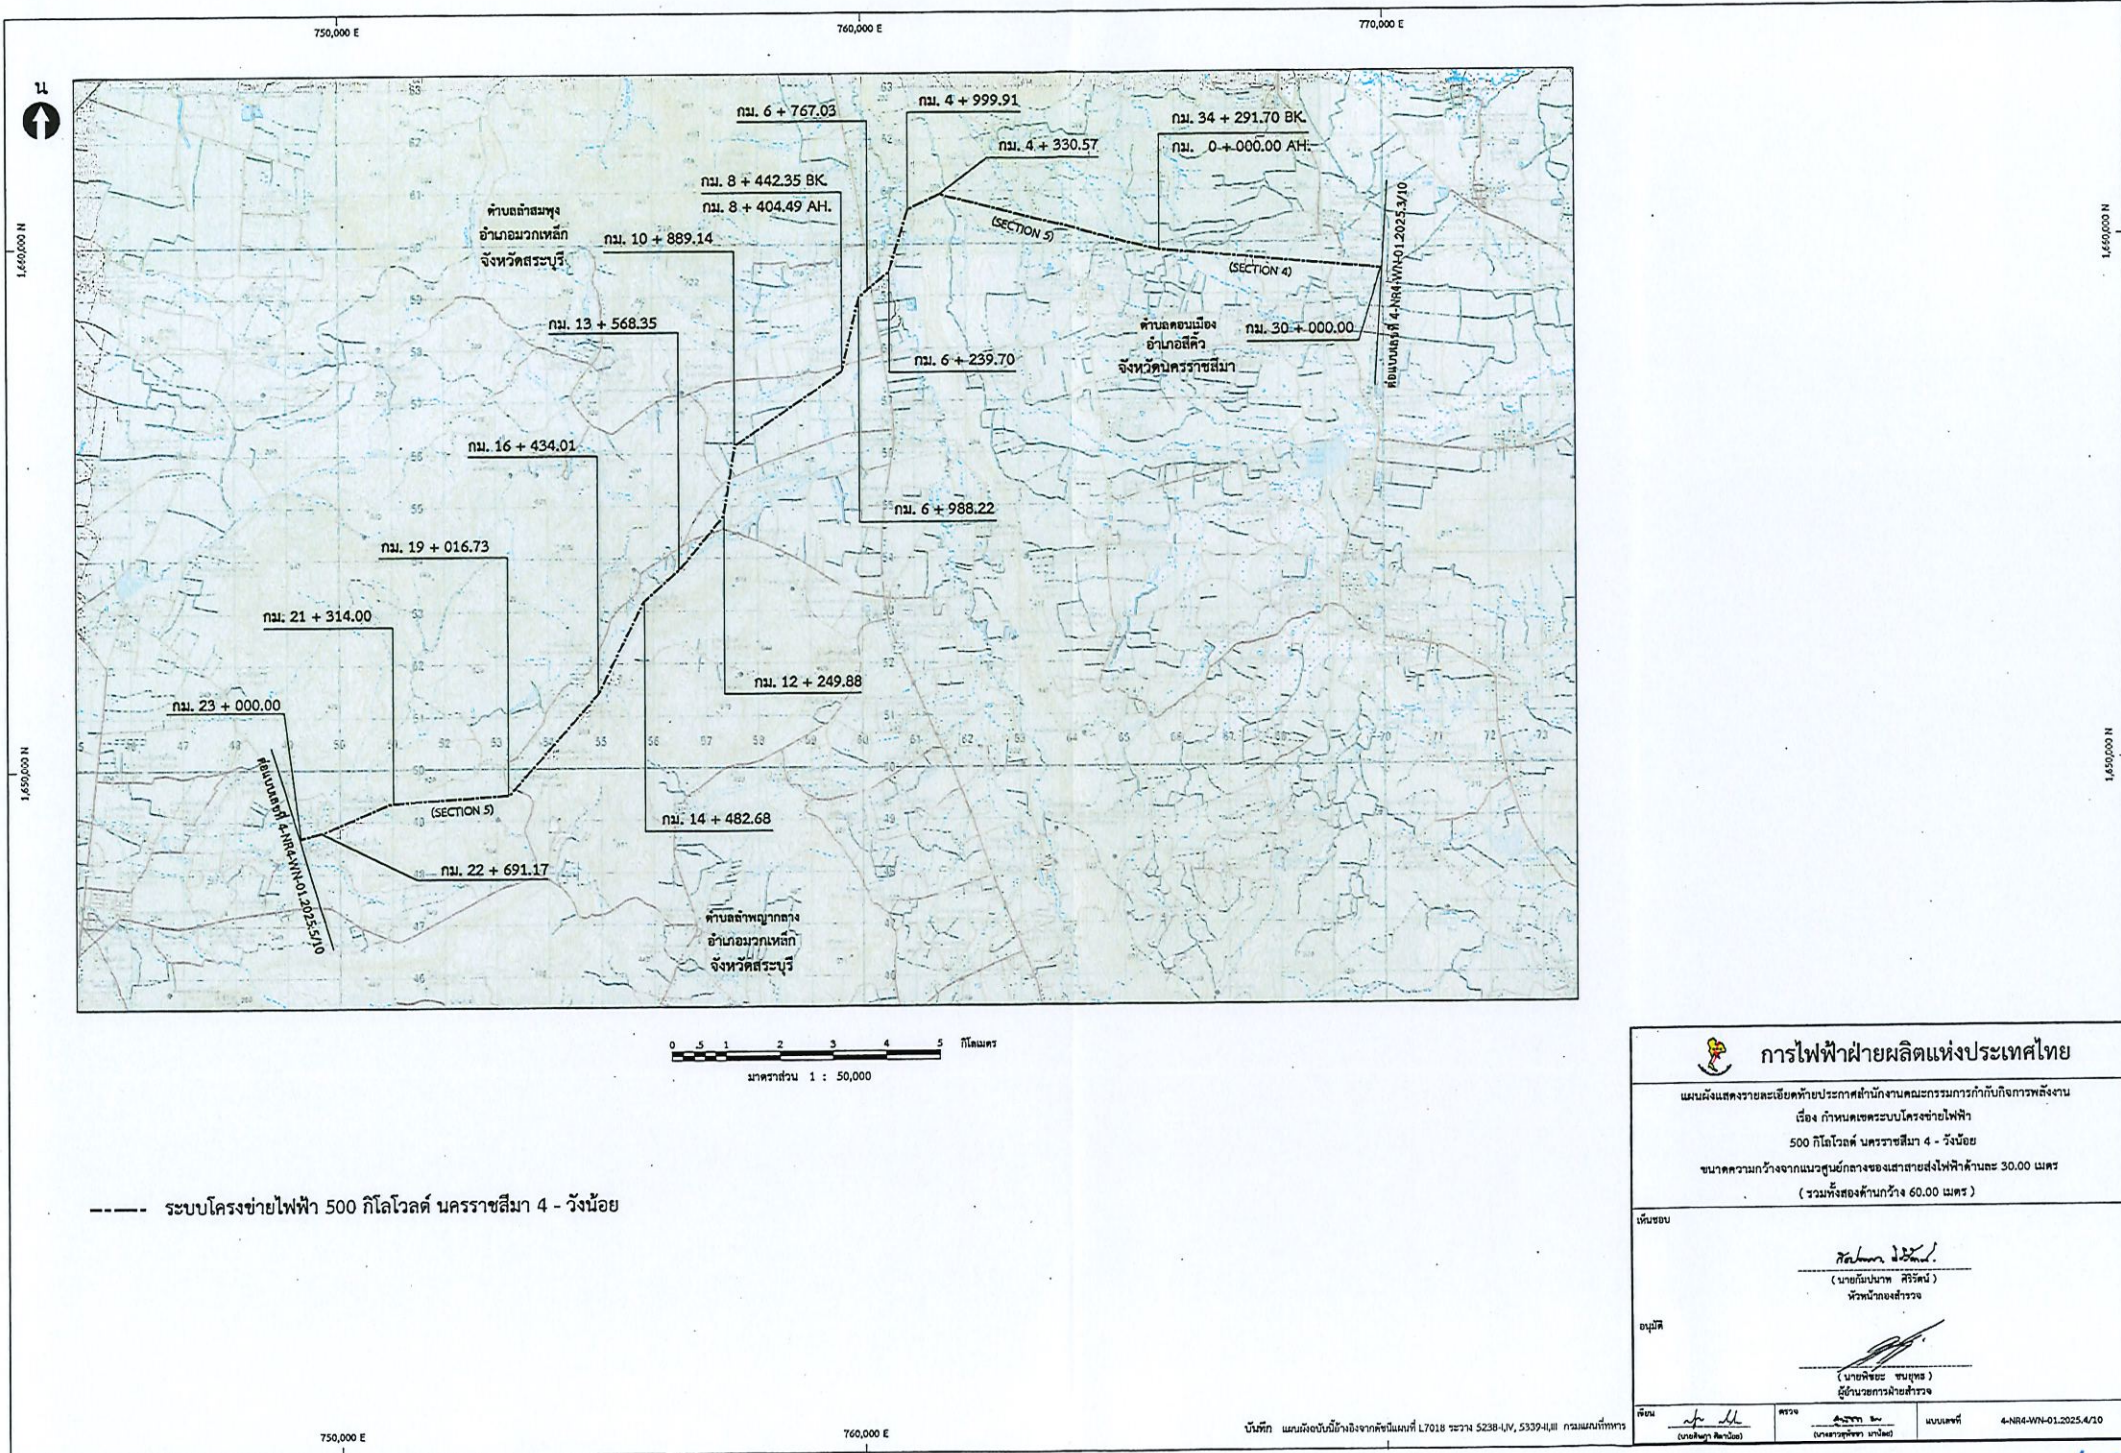

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย


 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
แผนผังแสดงรายละเอียดช่วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)			
เห็นชอบ  (นายนิพนธ์ ศิริรัตน์) หัวหน้ากองสำรวจ			
อนุมัติ  (นายพิษณุ ชนุชเชษฐ์) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ			
ชื่น  (นายสุภา ใสวณิช)	พว  (นายสุภา ใสวณิช)	นบ  (นายสุภา ใสวณิช)	4-NS4-WN-01.2025.4/10

Handwritten signature/initials

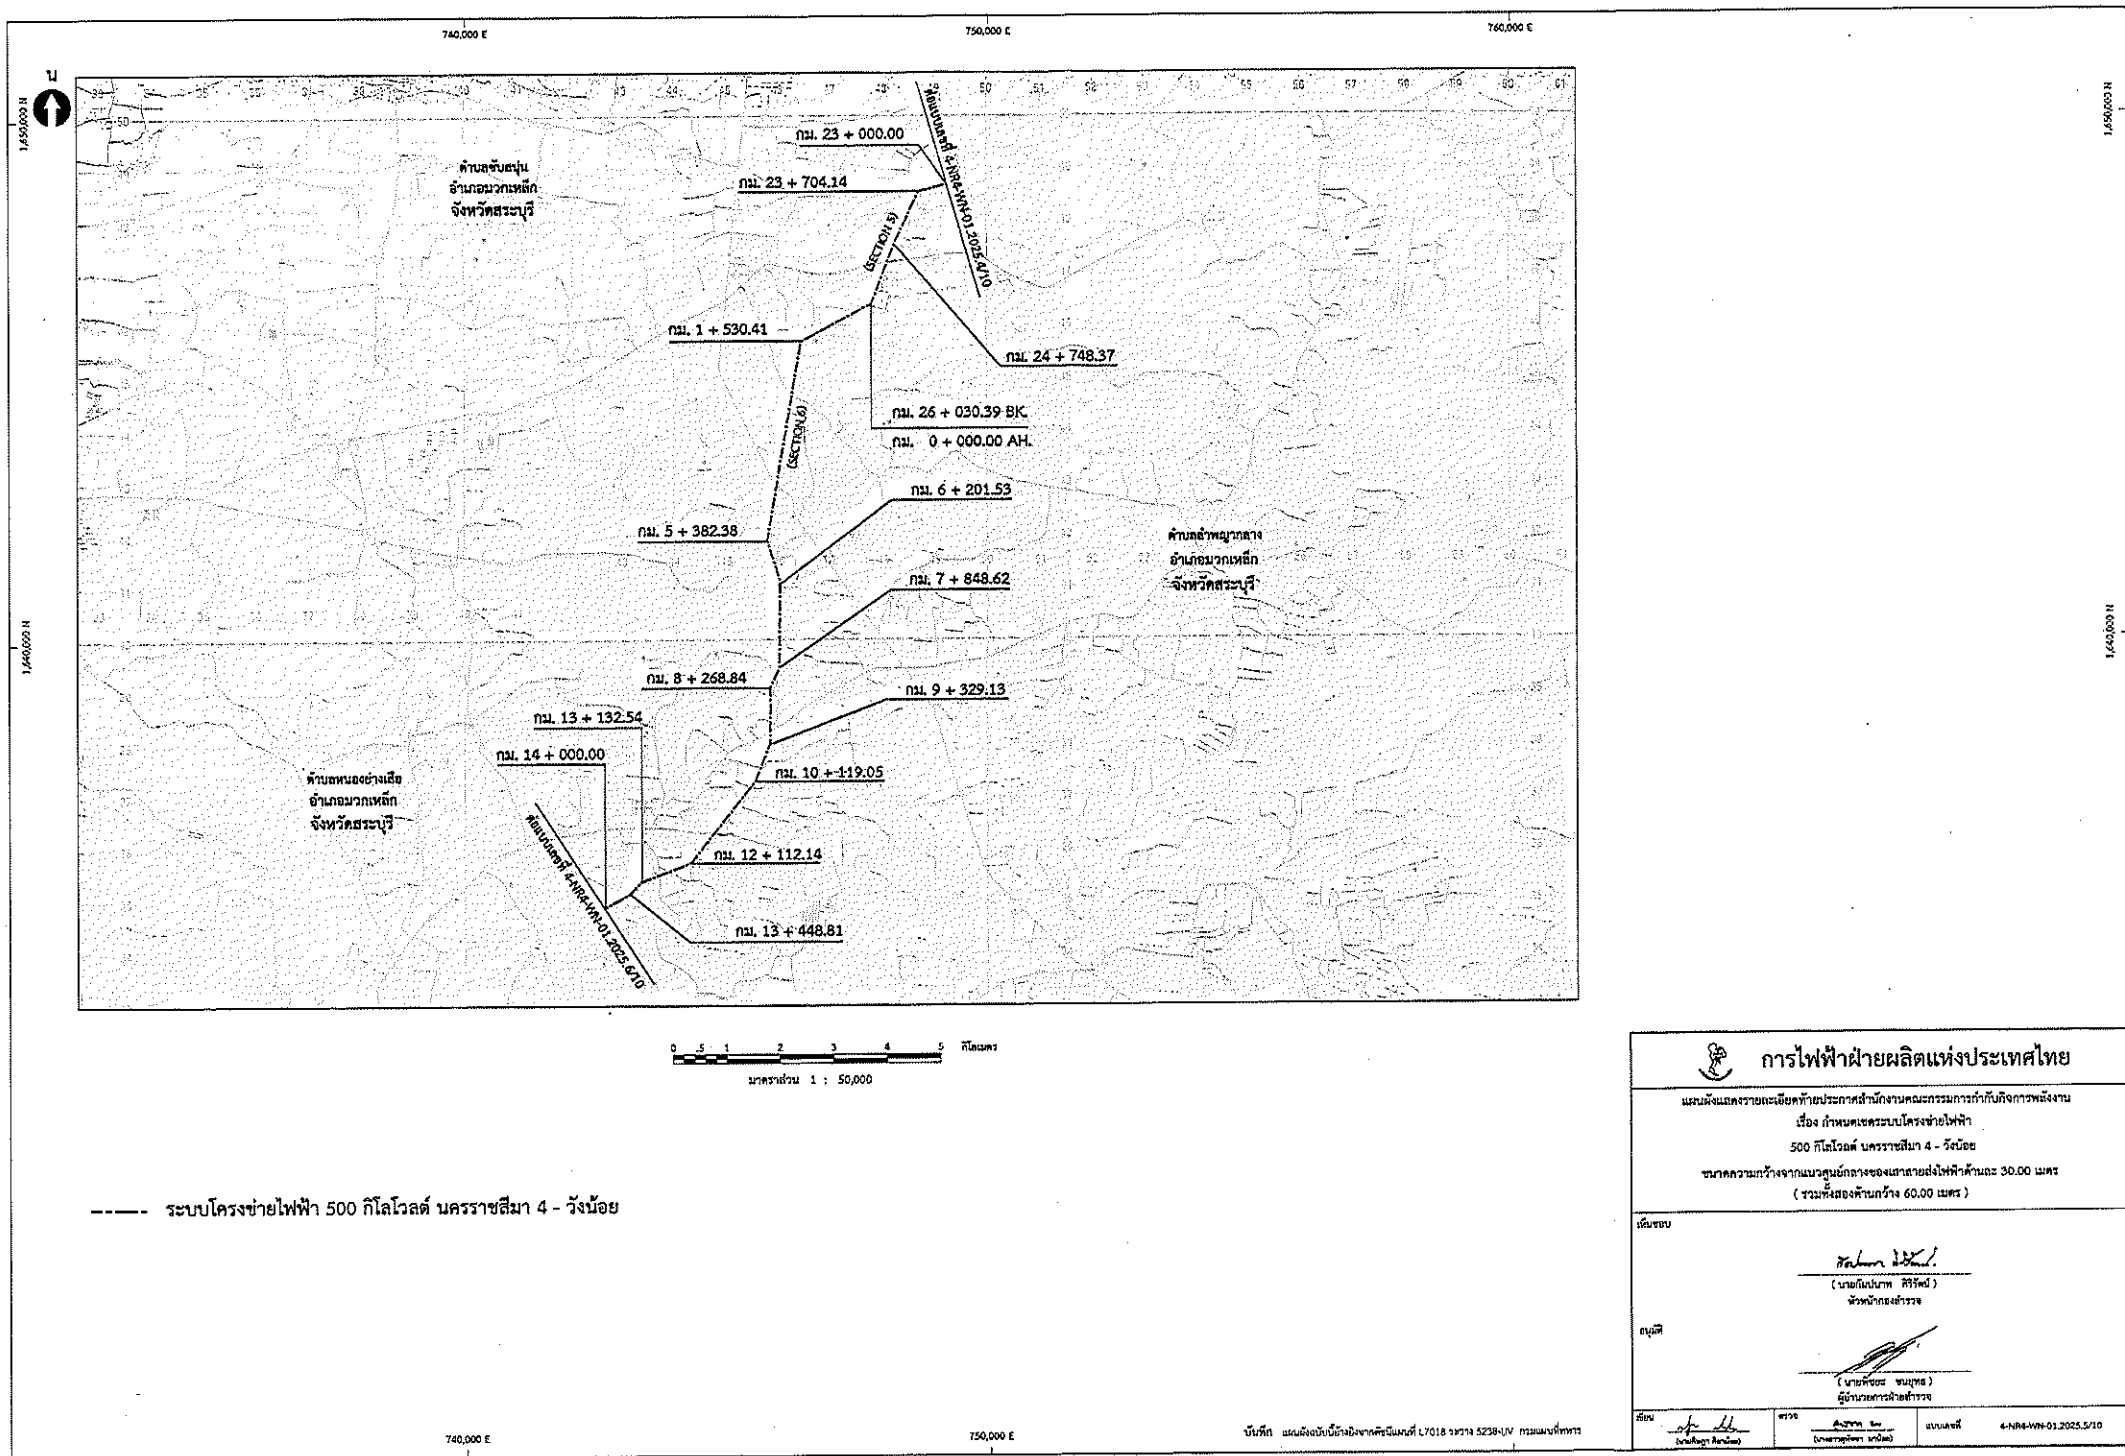

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นกรราชสีมา 4 - วังน้อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
แผนผังแสดงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นกรราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าผ่านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)			
เขียน (นายณิพนธ์ ธีรศิลป์) วิศวกรสำรวจ			
อนุมัติ (นายพิเชษฐ์ ชนบุญ) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ			
วันที่ (นายวิชาญ ชื่นจิต)	ทำที่ (นายวิชาญ ชื่นจิต)	แบบเลขที่ 4-NSH-WH-01.2025.5/10	

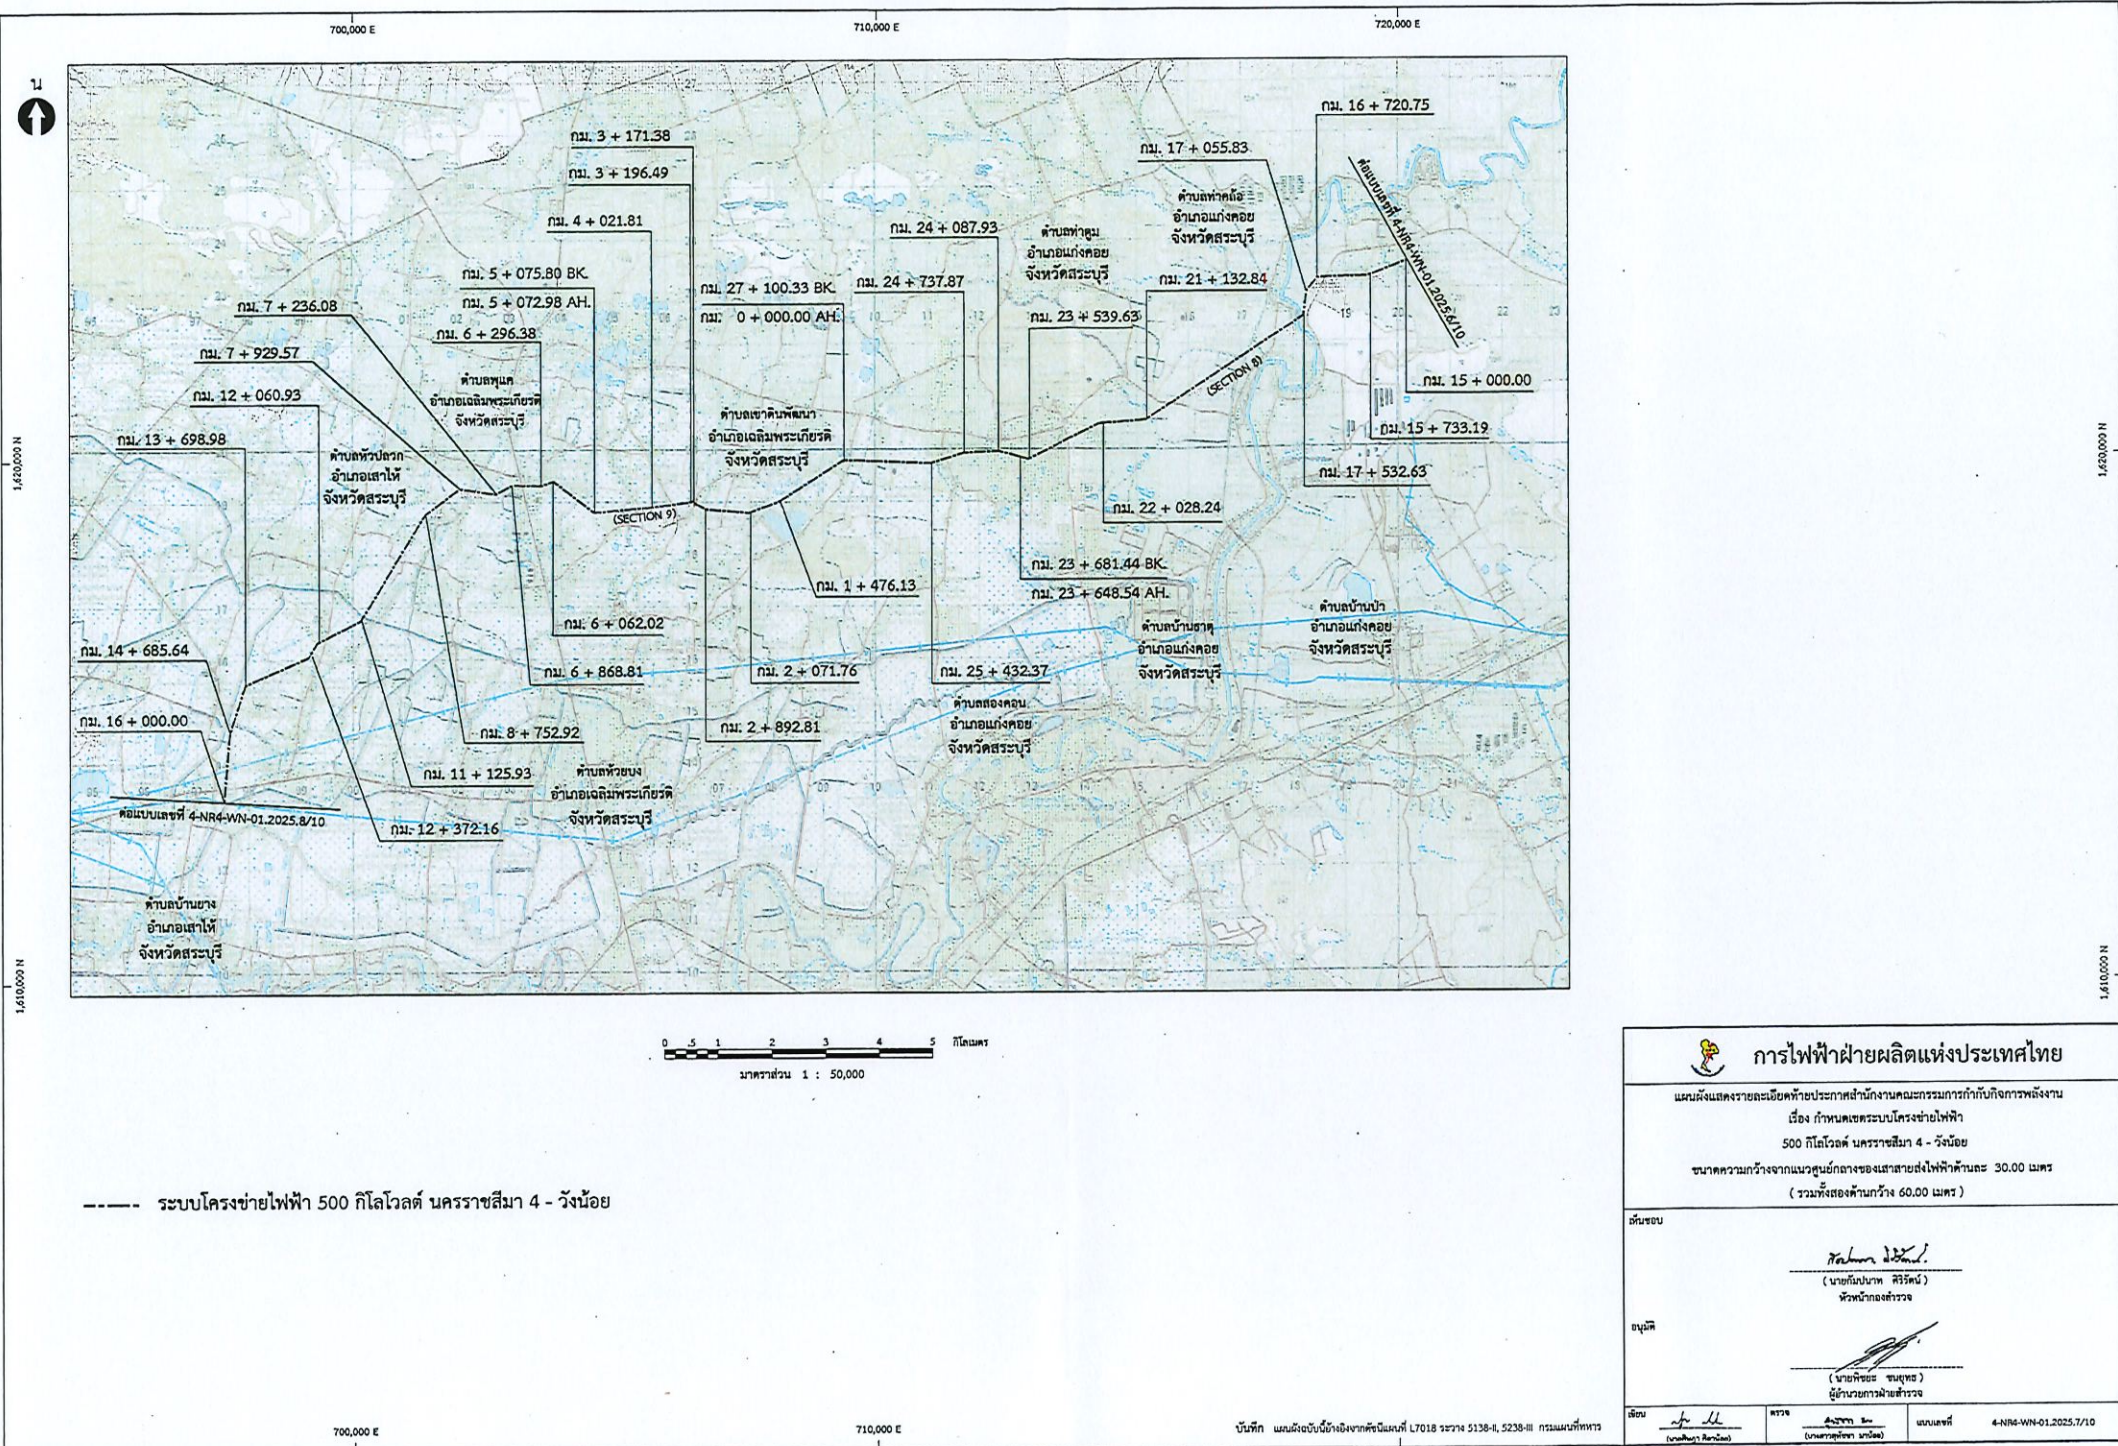

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนผังแสดงรายละเอียดคำปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - จังหวัด
ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าคำนวณ 30.00 เมตร
(รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)

	ถ้านชอบ
--	---------

(นายกัมปนาท สิริวิทย์
หัวหน้ากองตำรวจ)

อนุมิต


(นายพิษณุ ชนสุทนต์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ

សិប្ប


ap 11


RT20 Asst. Sec.
(บรรณาธิการ ทั่วไป)

แบบคดี	4-NR4-WN-01.2025.7/10
--------	-----------------------

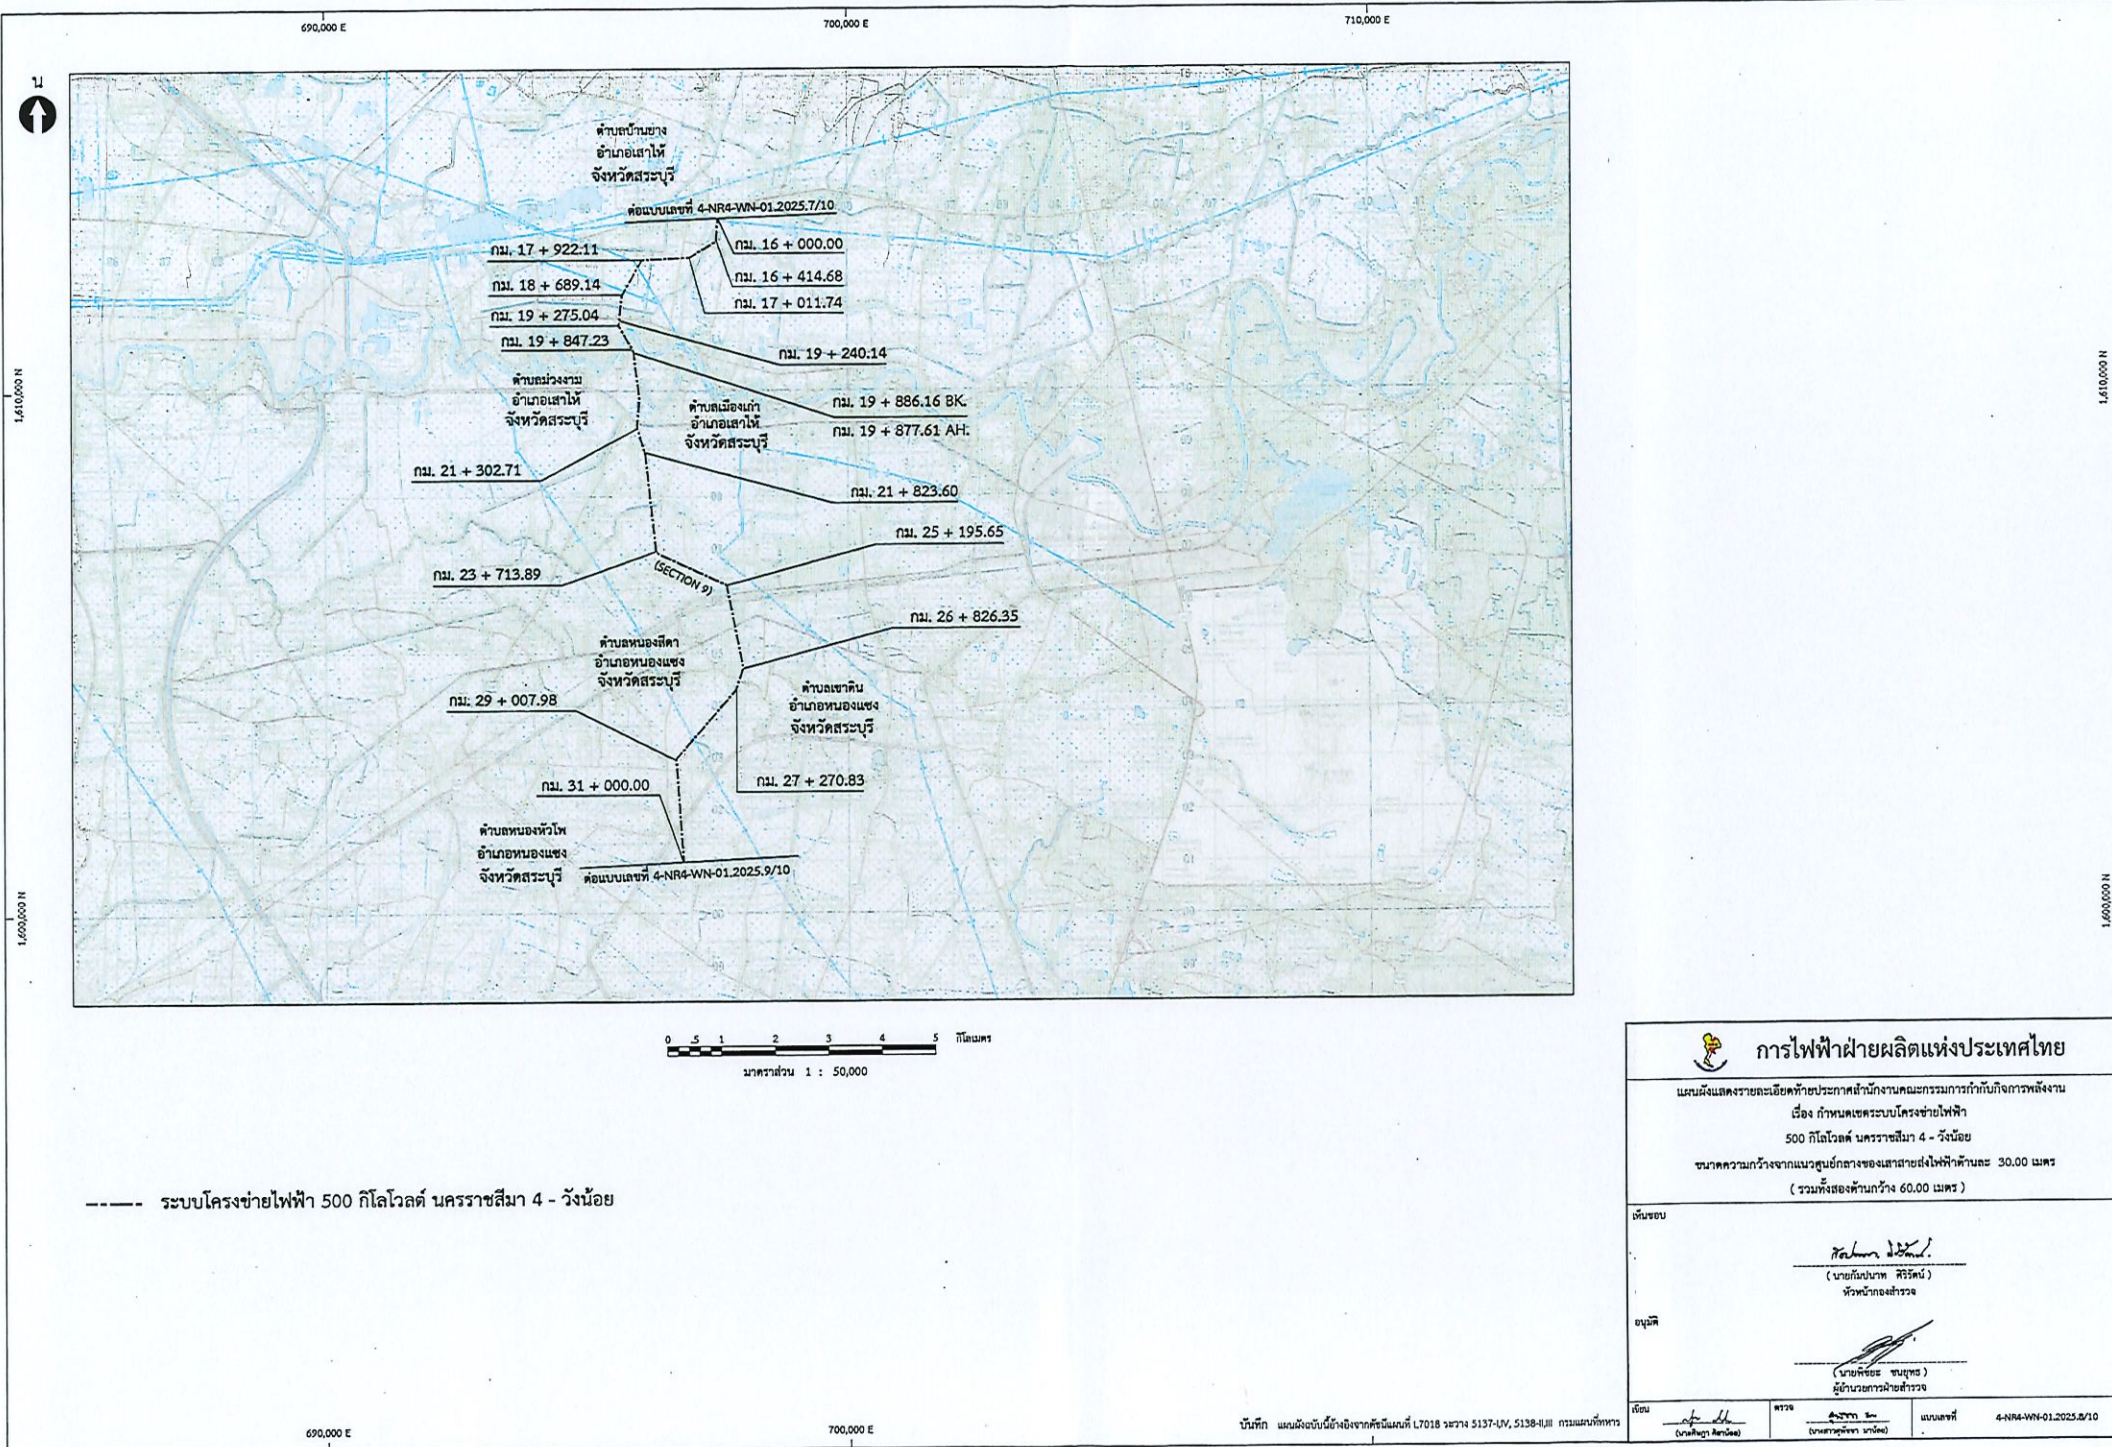




----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
แผนผังแสดงรายละเอียดการปักปันกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณโครงการก่อสร้าง เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)			
เห็นชอบ  (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) หัวหน้ากองสำรวจ			
อนุมัติ  (นายวิเชียร ชูบุญ) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ			
เขียน  (นายวิชาญ ใสแก้ว)	ตรวจสอบ  (นายวิชาญ ใสแก้ว)	วันที่ 4-11-2557	แบบเลขที่ 4-NR4-WN-01.2025.9/10

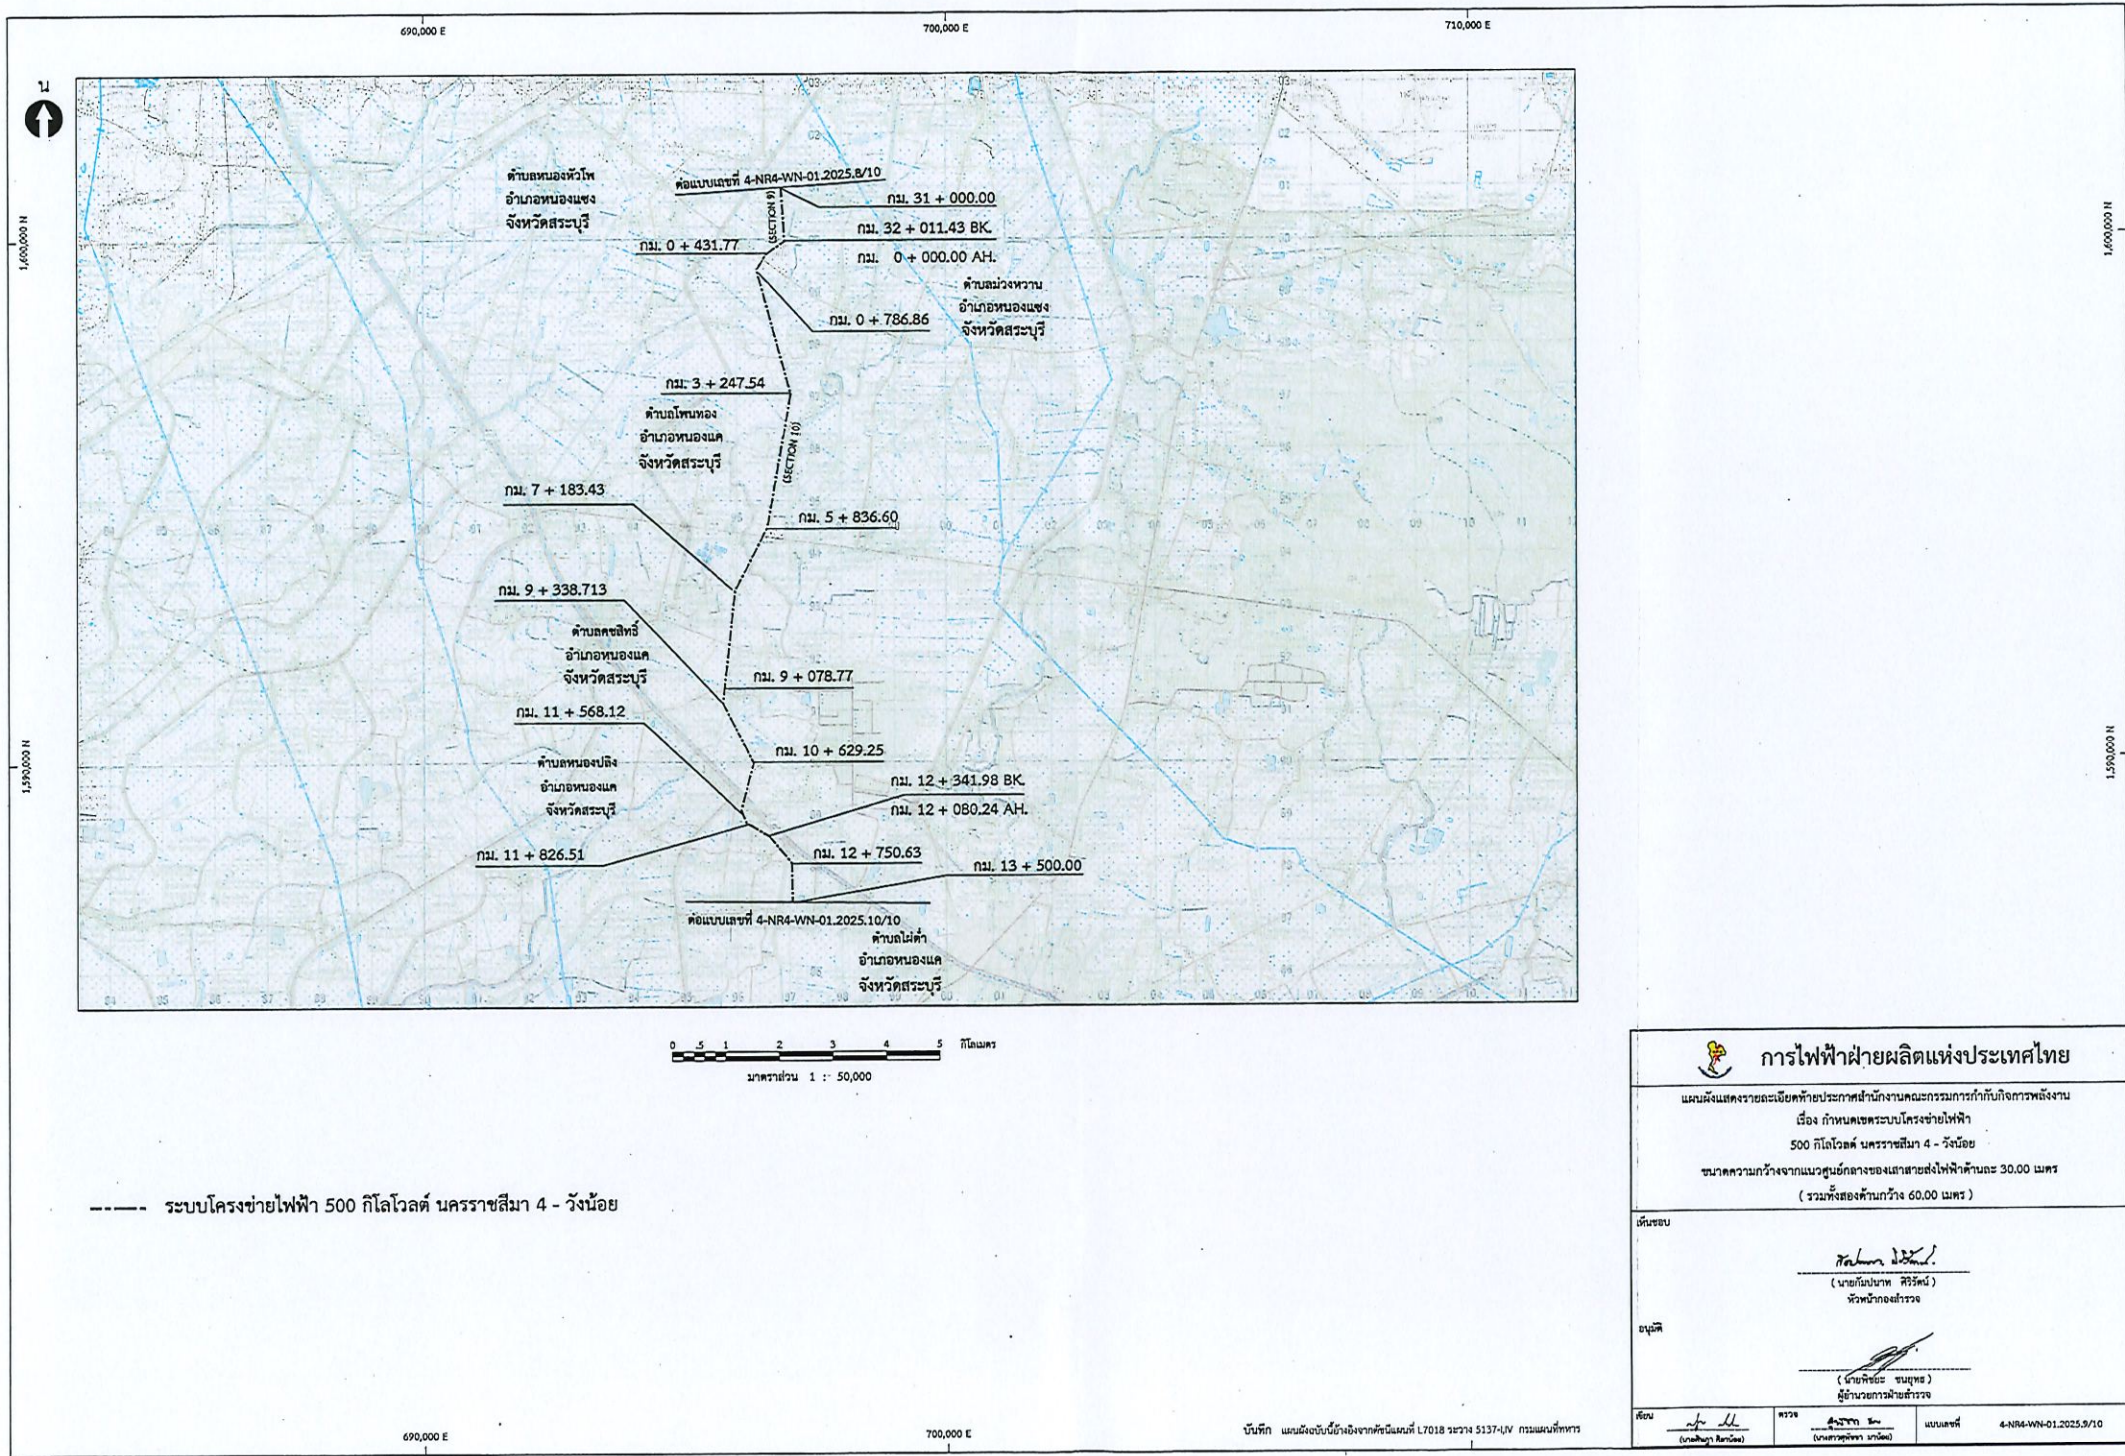

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
แนบผังแสดงรายละเอียดท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร)		
เห็นชอบ	 (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) หัวหน้ากองสำรวจ	
อนุมัติ	 (นายพิษณุ ชนุช) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ	
วันที่	วันที่ 10	แบบเลขที่ 4-NR4-WN-01.2025.9/10
(นายพิษณุ ชนุช)	(นายพิษณุ ชนุช)	

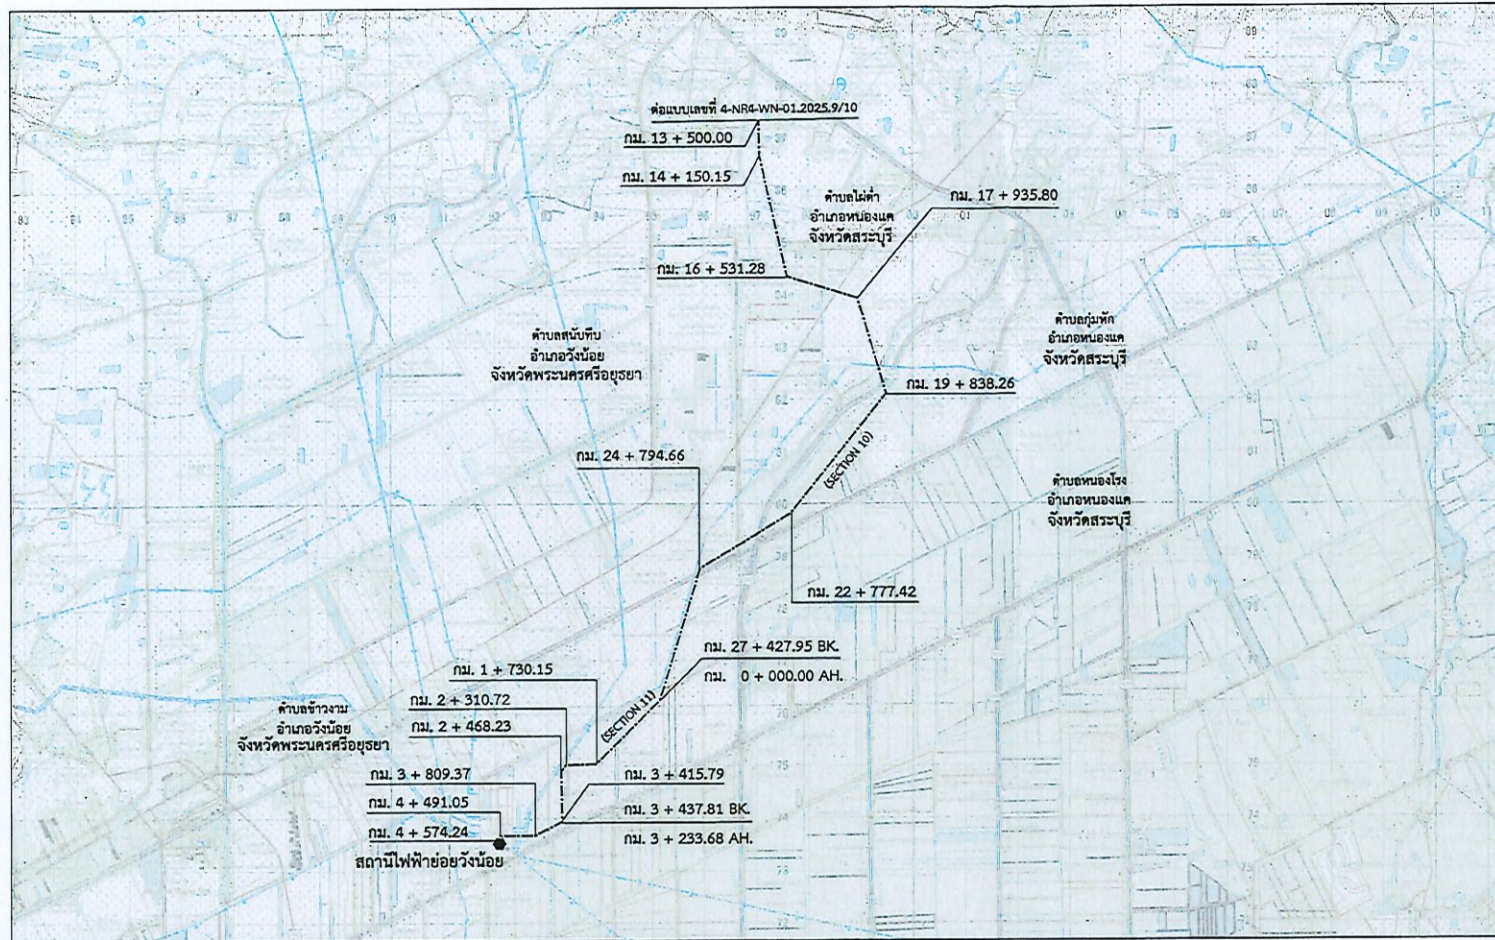

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย

หมายเหตุ : ช่วง กม. 2 + 310.72 (SECTION 11) ท้องที่ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง กม. 2 + 468.23 (SECTION 11) ท้องที่ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 157.51 เมตร กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขนาดความกว้างจากศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ด้านซ้าย) 30.00 เมตร และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ด้านขวา) 25.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 55.00 เมตร)



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนผังแสดงรายละเอียดพื้นที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย
ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร
(รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร) ยกเว้นตามหมายเหตุ

เห็นชอบ

(นายอภิรักษ์ ศรีดิษฐ์)
หัวหน้ากองสำรวจ

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ ชนุญทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ

เขียน

(นายอภิรักษ์ ศรีดิษฐ์)

ตรวจสอบ

(นายอภิรักษ์ ศรีดิษฐ์)

แบบแปลน

4-NR4-WN-01.2025.9/10